

21506-87




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 300 мм ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 21506-87

Издание официальное

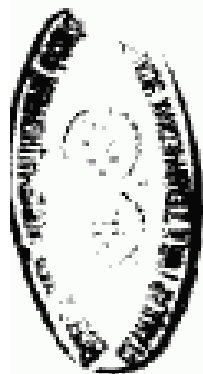

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

GOST
СТАНДАРТ

ГОСТ 21506-87, Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия
Reinforced concrete ribbed floor slabs of 300 mm depth for buildings and structures. Specifications

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 300 мм
ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Технические условия

Reinforced concrete ribbed floor slabs
of 300 mm depth for buildings and structures.
Specifications

ГОСТ
21506-87

ОКП 58 4200

Дата введения 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты высотой 300 мм, изготавливаемые из тяжелого или легкого бетона и предназначенные для перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий и сооружений различного назначения с шагом несущих конструкций 6 м.

Плиты применяют:

для отапливаемых и неотапливаемых зданий, сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°C включ.;

в условиях систематического воздействия технологических температур до 50°C включ.;

при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразной среды на железобетонные конструкции;

для зданий и сооружений, возводимых в несейсмических и сейсмических районах (при расчетной сейсмичности до 9 баллов включ.).

Допускается применять плиты в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°C, а также в условиях систематического воздействия технологических температур выше 50°C при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией конкретного здания или сооружения (согласно требованиям СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.03.04-84) и указанных в заказе на изготовление плит.

Издание официальное

Переиздание воспрещено

© Издательство стандартов, 1987

1-6660

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Плиты следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серии 1.042.1–4.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Форма и основные размеры плит должны соответствовать указанным на черт. 1 – 3 и в табл. 1.

1.2.2. Основные параметры плит должны соответствовать указанным: в табл. 2 – для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с неагрессивной степенью воздействия;

в табл. 3 – для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабо- и среднеагрессивными степенями воздействия;

в обязательном приложении – для плит с напрягаемой арматурной сталью класса А – IIIв.

1.2.3. В случаях, предусмотренных проектной документацией на конкретное здание или сооружение, плиты могут иметь отверстия и вырезы в полках, углубления на наружных гранях продольных ребер для устройства бетонных шпонок между смежными плитами, а также дополнительные закладные изделия.

1.2.4. Буквенно-цифровые группы в марках плит, приведенных в табл. 2, 3 и обязательном приложении, содержат следующие обозначения основных характеристик плит:

первая группа – типоразмер плиты: наименование конструкции и порядковый номер ее типоразмера (табл. 1);

вторая группа – несущая способность плиты, класс напрягаемой арматурной стали и вид бетона (для плит, изготавливаемых из легкого бетона, добавляют прописную букву Л);

третья группа – наличие отверстий диаметрами 400, 700 и 1000 мм для пропуска вентиляционных шахт или установки крышных вентиляторов (обозначаемых соответственно 1, 2 и 3).


Пример условного обозначения (марки) плиты типоразмера П2, первой несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса Ат-V, изготовленной из тяжелого бетона, предназначенной для эксплуатации в неагрессивной среде, с круглым отверстием диаметром 700 мм:

П2–1АтV-2


То же, плиты типоразмера П1, третьей несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IV, изготовленной из легкого бетона нормальной проницаемости:

П1–3АтVЛ-Н


Плита типоразмера П1

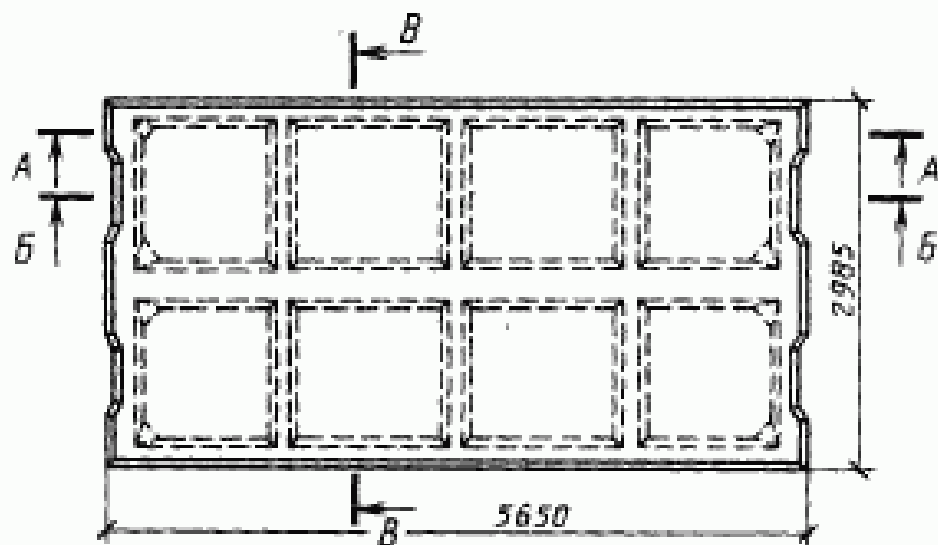

Плита типоразмера П2

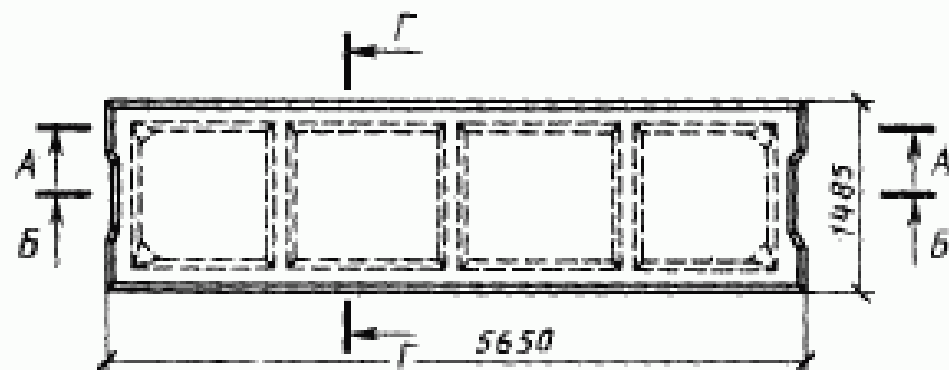


Плита типоразмера П3

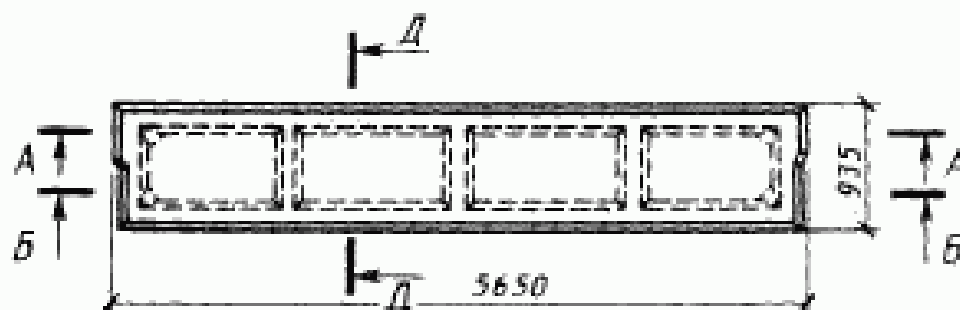


Черт. 1



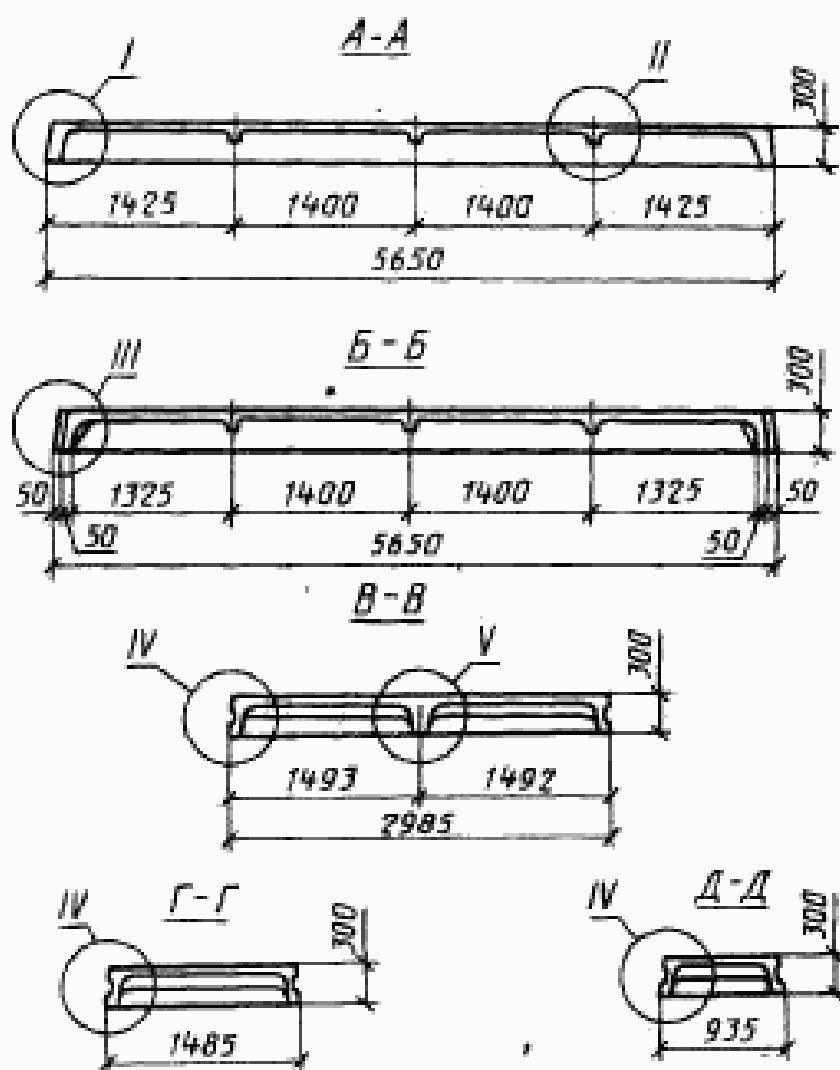

Черт. 2

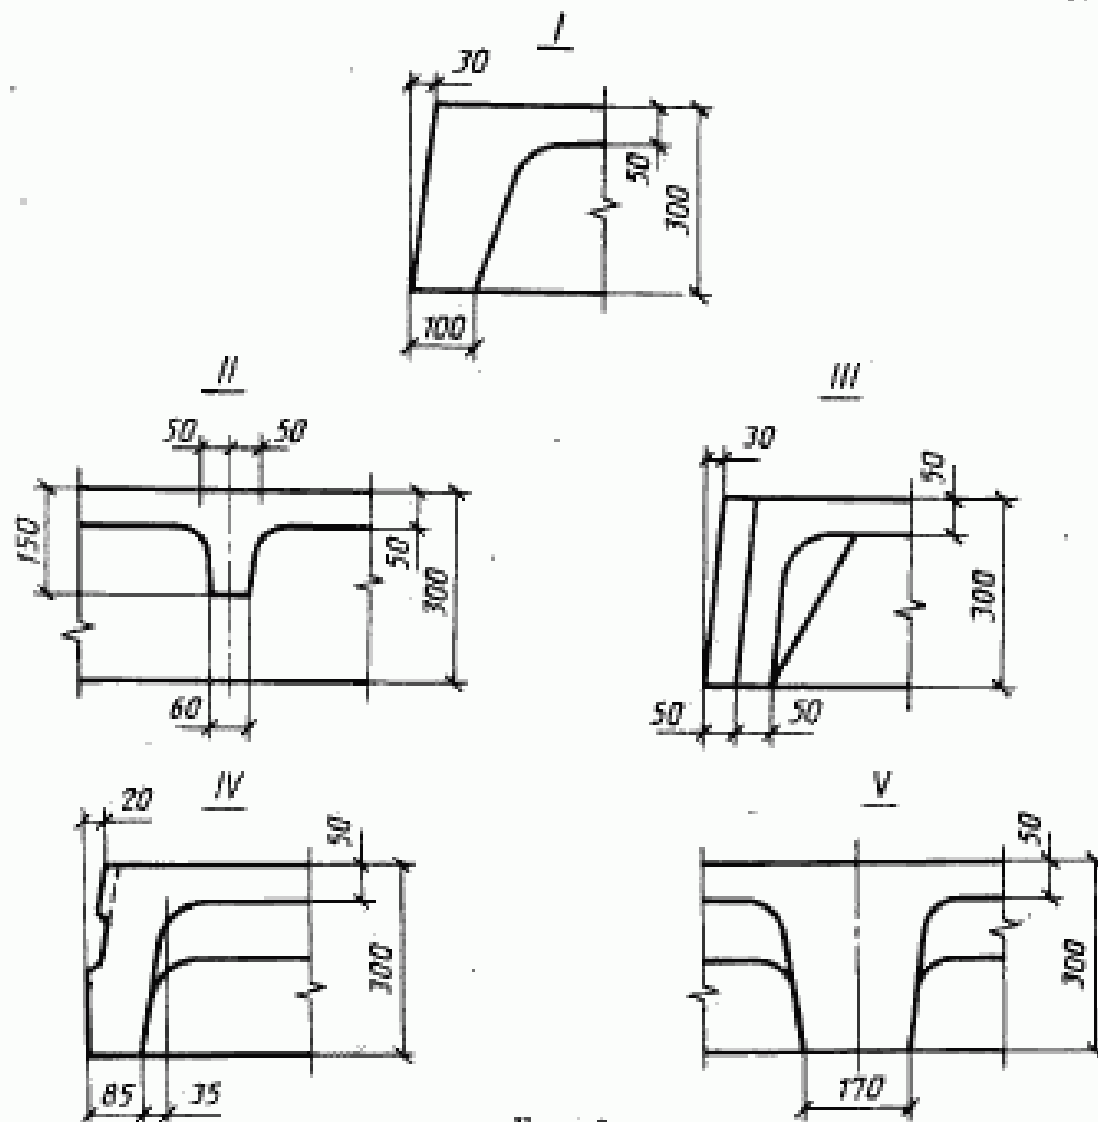

Черт. 3

Таблица 1

Типоразмер плиты	Основные размеры плиты, мм		Масса плиты (справочная), т	Назначение плиты
	Длина	Ширина		
П1	5650	2985	3,85 (3,08)	Рядовые
П2	5650	1485	1,90 (1,52)	Рядовые и межко- лонные
П3	5650	935	1,45 (1,16)	Межколонные при- стенные

Примечание. Масса плиты приведена без скобок для тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м^3 , в скобках – для легкого бетона средней плотности 2000 кг/м^3 .

2- 6660

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-V	П1-1АтV	4900	500	5880	600
	П1-2АтV	7350	750	8820	900
	П1-3АтV	9900	1010	11960	1220
	П1-4АтV	12750	1300	15390	1570
	П1-5АтV	16180	1650	19410	1980
	П1-6АтV	19610	2000	23630	2410
	П1-7АтV	24810	2530	29810	3040
	П1-1АтVЛ	5190	530	6270	640
	П1-2АтVЛ	7650	780	9210	940
	П1-3АтVЛ	10290	1050	12350	1260
	П1-4АтVЛ	13140	1340	15780	1610
	П1-5АтVЛ	16180	1650	19410	1980
	П1-6АтVЛ	19120	1950	22940	2340
	П2-1АтV	4900	500	5880	600
	П2-1АтV-1				
	П2-1АтV-2				

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг
1φ12	2φ12	В22,5	16	540	5500	1,54	100,0
1φ14	2φ14						112,0
1φ16	2φ16	В27,5	19				123,8
1φ18	2φ18						138,9
1φ20	2φ20	В30	21				149,3
1φ22	2φ22						184,9
1φ25	2φ25	В40	28	590	6000		204,5
1φ12	2φ12	В22,5	16	540	5500		100,0
1φ14	2φ14						112,0
1φ16	2φ16	В27,5	19				123,8
1φ18	2φ18						138,9
1φ20	2φ20	В30	21				149,3
1φ22	2φ22						184,9
1φ12	-	В22,5	16			0,76	48,6
						0,84	70,3
						0,83	71,1

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-V	П2-1АтV-3	4900	500	5880	600
	П2-2АтV	7350	750	8820	900
	П2-3АтV	9900	1010	11960	1220
	П2-4АтV	12750	1300	15390	1570
	П2-5АтV	16180	1650	19410	1980
	П2-6АтV	19610	2000	23630	2410
	П2-7АтV	24810	2530	29810	3040
	П2-8АтV	26770	2730	32160	3280
	П2-1АтVЛ	5190	530	6270	640
	П2-1АтVЛ-1				
	П2-1АтVЛ-2				
	П2-1АтVЛ-3				
	П2-2АтVЛ	7650	780	9210	940
	П2-3АтVЛ	10290	1050	12350	1260
	П2-4АтVЛ	13140	1340	15780	1610
	П2-5АтVЛ	16180	1650	19410	1980
	П2-6АтVЛ	19120	1950	22940	2340

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Передаваемая прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов		
в крайнем ребре	в среднем ребре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг	
1φ12	—	B22,5	16	540	5500	0,79	78,6	
1φ14	—					0,76	54,2	
1φ16	—	B27,5	19				60,1	
1φ18	—		0,76			21		66,9
1φ20	—	B30						72,1
1φ22						87,1		
1φ25	—	B40		28	590	6000	96,9	
2φ20					640	6500	117,3	
1φ12	—	B22,5		16	540	5500	48,6	
			0,84				70,3	
			0,83				71,1	
			0,79				78,6	
1φ14	—	B27,5	19				0,76	54,2
1φ16	—							60,1
1φ18		B30	21					66,9
1φ20	—							B40
1φ22		87,1						

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-V	ПЗ-1АтV	6760	690	8140	830
	ПЗ-2АтV	10100	1030	12160	1240
	ПЗ-3АтV	12940	1320	15590	1590
	ПЗ-4АтV	16370	1670	19710	2010
	ПЗ-5АтV	20590	2100	24810	2530
	ПЗ-6АтV	25000	2550	30000	3060
	ПЗ-1АтVЛ	6760	690	8140	830
	ПЗ-2АтVЛ	9800	1000	11760	1200
	ПЗ-3АтVЛ	12750	1300	15300	1560
	ПЗ-4АтVЛ	15200	1550	18340	1870
Ат-IVC	П1-1АтIVC	5290	540	6370	650
	П1-2АтIVC	7450	760	8920	910
	П1-3АтIVC	9610	980	11570	1180
	П1-4АтIVC	11470	1170	13820	1410
	П1-5АтIVC	15100	1540	18140	1850

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в крайнем ребре	в среднем ребре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ12	—	B22,5	16	490	5000	0,58	54,6
1φ14	—	B27,5	19				58,2 [*]
1φ16							62,4
1φ18	—	B30	21	540	5500		67,2
1φ20				590	6000		78,7
1φ22				640	6500		84,7
1φ12	—	B22,5	16	490	5000		54,6
1φ14	—	B27,5	19	540	5500		58,2
1φ16				590	6000		62,4
1φ18	—	B30	21				67,2
1φ20				640	6500		78,7
1φ14	2φ14	B20	14	340	3500	1,54	107,1
1φ16	2φ16	B22,5	16	340	3500		120,4
1φ18	2φ18						133,4
1φ20	2φ20						149,3
1φ22	2φ22	B27,5	18	390	4000		161,3

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-IVC	П1–6АтIVC	18830	1920	22650	2310
	П1–7АтIVC	21180	2160	25490	2600
	П1–1АтIVCЛ	5490	560	6670	680
	П1–2АтIVCЛ	7740	790	9310	950
	П1–3АтIVCЛ	9900	1010	11960	1220
	П1–4АтIVCЛ	12450	1270	15000	1530
	П1–5АтIVCЛ	14510	1480	17450	1780
	П1–6АтIVCЛ	20000	2040	24020	2450
	П2–1АтIVC	5290	540	6370	650
	П2–1АтIVC-1				
	П2–1АтIVC-2				
	П2–1АтIVC-3				
	П2–2АтIVC	7450	760	8920	910
	П2–3АтIVC	9610	980	11570	1180
	П2–4АтIVC	12170	1240	13820	1410
	П2–5АтIVC	15100	1540	18140	1850

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в крайнем ребре	в среднем ребре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг
1φ25	2φ25	B30	21	390	4000	1,54	204,5
2φ20	4φ20	B40	28	500	5100		228,5
1φ14	2φ14	B20	14	340	3500		107,1
1φ16	2φ16	B22,5	16				120,4
1φ18	2φ18						133,4
1φ20	2φ20	B27,5	19	390	4000		149,3
1φ22	2φ22						161,3
1φ25	2φ25	B30	21	500	5100		204,5
1φ14	—	B20	14	340	3500	0,76	52,2
						0,84	73,9
						0,83	74,7
						0,79	82,2
1φ16	—	B22,5	16			0,76	58,4
1φ18	—						64,9
1φ20	—	B27,5	19				72,1
1φ22	—						390

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-IVC	П2-6АтIVC	18830	1920	22650	2310
	П2-7АтIVC	21180	2160	25490	2600
	П2-8АтIVC	26480	2700	31870	3250
	П2-1АтIVCЛ	5490	560	6670	680
	П2-1АтIVCЛ-1				
	П2-1АтIVCЛ-2				
	П2-1АтIVCЛ-3				
	П2-2АтIVCЛ	7740	790	9310	950
	П2-3АтIVCЛ	9900	1010	11960	1220
	П2-4АтIVCЛ	12450	1270	15000	1530
	П2-5АтIVCЛ	14510	1480	17450	1780
	П2-6АтIVCЛ	20000	2040	24020	2450
	П3-1АтIVC	6670	680	8040	820
	П3-2АтIVC	9120	930	10980	1120
	П3-3АтIVC	13920	1420	16770	1710

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ25	—	B30	21	390	4000	0,76	96,9
2φ20	—	B40	28	500	5100		108,9
2φ22	—						129,3
1φ14	—	B20	14	340	3500		52,2
						0,84	73,9
						0,83	74,7
						0,79	82,2
1φ16	—	B22,5	16	340	3500	0,76	58,4
1φ18							64,9
1φ20	—	B27,5	19	390	4000		72,1
1φ22							78,1
1φ25	—	B30	21	500	5100		96,9
1φ14	—	B22,5	16	340	3500	0,58	58,2
1φ16							62,4
1φ18	—	B27,5	19	440	4500		67,2

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-IVC	ПЗ–4АтIVC	16860	1720	20300	2070
	ПЗ–5АтIVC	19220	1960	23140	2360
	ПЗ–6АтIVC	25690	2620	30890	3150
	ПЗ–1АтIVCЛ	6760	690	8140	830
	ПЗ–2АтIVCЛ	8330	850	10000	1020
	ПЗ–3АтIVCЛ	13140	1340	15780	1610
	ПЗ–4АтIVCЛ	15690	1600	18920	1930
	ПЗ–5АтIVCЛ	18140	1850	21770	2220
	ПЗ–6АтIVCЛ	22360	2280	26870	2740

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-VCK	П1–1АтVCK	3820	390	4600	470
	П1–2АтVCK	5780	590	6960	710

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда- точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край- нем реб- ре	в сред- нем реб- ре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ20	—	В30	21	440	4500	0,58	72,4
1φ22							84,7
1φ25				500	5100		94,5
1φ14	—	В22,5	16	340	3500		58,2
1φ16							62,4
1φ18	—	В27,5	19	500	5100		67,2
1φ20	—	В30	21				72,4
1φ22							84,7
1φ25							94,5

Таблица 3

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда- точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край- нем реб- ре	в сред- нем реб- ре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ12	2φ12	В27,5	19	590	6000	1,54	100,0
1φ14	2φ14			640	6000		112,0

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-VСК	П1-3АтVСК	7450	760	9020	920
	П1-4АтVСК	10000	1020	12060	1230
	П1-5АтVСК	12650	1290	15200	1550
	П1-6АтVСК	15100	1540	18140	1850
	П1-7АтVСК	16280	1660	19610	2000
	П1-1АтVСКЛ	4210	430	5090	520
	П1-2АтVСКЛ	5980	610	7250	740
	П1-3АтVСКЛ	7750	790	9310	950
	П1-4АтVСКЛ	10000	1020	12060	1230
	П1-5АтVСКЛ	12650	1290	15200	1550
	П2-1АтVСК	3820	390	4600	470
	П2-1АтVСК-1				
	П2-1АтVСК-2				
	П2-1АтVСК-3				
	П2-2АтVСК	5780	590	6960	710

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арма-туре до обжатия бетона		Расход материалов		
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг	
1φ16	2φ16	B27,5	19	640	6500	1,54	123,8	
1φ18	2φ18	B30	21				138,9	
1φ20	2φ20						149,3	
1φ22	2φ22						184,9	
1φ25	2φ25	B40	28				204,5	
1φ12	2φ12	B27,5	19	590	6000		100,0	
1φ14	2φ14			640	6500		112,0	
1φ16	2φ16						123,8	
1φ18	2φ18						138,9	
1φ20	2φ20	B30	21				149,3	
1φ12	—	B27,5	19	590	6000	0,76	48,6	
						0,84	70,3	
						0,83	71,1	
						0,79	78,6	
1φ14	—	B27,5	19	640	6500	0,76	54,2	

Класс напрягающей арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-VСК	П2-3АтVСК	7450	760	9020	920
	П2-4АтVСК	10000	1020	12060	1230
	П2-5АтVСК	12650	1290	15200	1550
	П2-6АтVСК	15100	1540	18140	1850
	П2-7АтVСК	16280	1660	19610	2000
	П2-8АтVСК	19610	2000	23530	2400
	П2-1АтVСКЛ	4210	430	5090	520
	П2-1АтVСКЛ-1				
	П2-1АтVСКЛ-2				
	П2-1АтVСКЛ-3				
	П2-2АтVСКЛ	5980	610	7250	740
	П2-3АтVСКЛ	7750	790	9310	950
	П2-4АтVСКЛ	10000	1020	12060	1230
	П2-5АтVСКЛ	12650	1290	15200	1550
	П3-1АтVСК	3920	400	4700	480
	П3-2АтVСК	6860	700	8330	850

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов			
в крайнем ребре	в среднем ребре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг		
1φ16	—	B27,5	19	640	6500	0,76	60,1		
1φ18	—	B30	21				66,9		
1φ20	—						72,1		
1φ22	—						B40	28	87,1
1φ25	—								96,9
2φ20	—								117,3
1φ12	—	B27,5	19	590	6000		48,6		
							70,3		
							71,1		
							78,6		
							54,2		
1φ14	—	B27,5	19	640	6500		60,1		
1φ16	—						66,9		
1φ18	—						72,1		
1φ20	—						B30	21	72,1
1φ12	—	B22,5	16	640	6500		0,58	54,6	
1φ14	—	B27,5	19			58,2			

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
Ат-VСК	ПЗ-3АтVСК	10590	1080	12740	1300
	ПЗ-4АтVСК	15300	1560	18430	1880
	ПЗ-5АтVСК	19120	1950	23040	2350
	ПЗ-1АтVСКЛ	4120	420	5000	510
	ПЗ-2АтVСКЛ	6860	700	8390	850
	ПЗ-3АтVСКЛ	10590	1080	12740	1300
	ПЗ-4АтVСКЛ	14700	1500	17650	1800
А-IV	П1-1АIV	4020	410	4900	500
	П1-2АIV	5780	590	6960	710
	П1-3АIV	7940	810	9610	980
	П1-4АIV	10100	1030	12160	1240
	П1-5АIV	12550	1280	15100	1540
	П1-6АIV	16370	1670	19710	2010
	П1-7АIV	17650	1800	21180	2160
	П1-1АIVЛ	4410	450	5290	540
	П1-2АIVЛ	5880	600	7150	730

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в крайнем ребре	в среднем ребре			МПа	кгс/см ³	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ16	—	В30	21	640	6500	0,58	62,4
1φ18	—						67,2
1φ20	—						78,7
1φ12	—	В22,5	16				54,6
1φ14	—	В27,5	19				58,2
1φ16	—	В30	21				62,4
1φ18	—						67,2
1φ14	2φ14	В20	14	500	5100	1,54	107,1
1φ16	2φ16	В22,5	16				120,4
1φ18	2φ18	В30	21				133,4
1φ20	2φ20						149,3
1φ22	2φ22						161,3
1φ25	2φ25						204,5
2φ20	4φ20	В40	28				228,5
1φ14	2φ14	В20	14				107,1
1φ16	2φ16	В22,5	16				120,4

✱

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IV	П1-3АIVЛ	8330	850	10000	1020
	П1-4АIVЛ	10290	1050	12450	1270
	П1-5АIVЛ	12840	1310	15490	1580
	П1-6АIVЛ	15490	1580	18630	1900
	П2-1АIV	4020	410	4900	500
	П2-1АIV-1				
	П2-1АIV-2				
	П2-1АIV-3				
	П2-2АIV	5780	590	6960	710
	П2-3АIV	7940	810	9610	980
	П2-4АIV	10100	1030	12160	1240
	П2-5АIV	12550	1280	15100	1540
	П2-6АIV	16370	1670	19710	2010
	П2-7АIV	17650	1800	21180	2160
	П2-1АIVЛ	4410	450	5290	540
	П2-1АIVЛ-1				

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда- точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арма- туре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край- нем реб- ре	в сред- нем реб- ре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг
1φ18	2φ18	В30	21	500	5100	1,54	133,4
1φ20	2φ20						149,3
1φ22	2φ22						161,3
1φ25	2φ25						204,5
1φ14	—	В20	14			0,76	52,2
						0,84	73,9
						0,83	74,7
						0,79	82,2
1φ16	—	В22,5	16			0,76	58,4
1φ18	—	В30	21				64,9
1φ20	—						72,1
1φ22	—						78,1
1φ25	—						96,9
2φ20	—	В40	28				108,9
1φ14	—	В20	14				52,2
						0,84	73,9

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IV	П2–1АIVЛ-2	4410	450	5290	540
	П2–1АIVЛ-3				
	П2–2АIVЛ	5880	600	7150	730
	П2–3АIVЛ	8330	850	10000	1020
	П2–4АIVЛ	10290	1050	12450	1270
	П2–5АIVЛ	12840	1310	15490	1580
	П2–6АIVЛ	15490	1580	18630	1900
	П3–1АIV	5100	520	6170	630
	П3–2АIV	8330	850	10000	1020
	П3–3АIV	12650	1290	15200	1550
	П3–4АIV	15780	1610	19020	1940
	П3–5АIV	18630	1900	22450	2290
	П3–1АIVЛ	5390	550	6570	670
	П3–2АIVЛ	8330	850	10000	1020
	П3–3АIVЛ	12550	1280	15100	1540
	П3–4АIVЛ	15690	1600	18820	1920

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона-МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ14		В20	14	500	5100	0,83	74,7
						0,79	82,2
1φ16	—	В22,5	16			0,76	58,4
1φ18	—	В30	21				64,9
1φ20	—						72,1
1φ22	—						78,1
1φ25	—						96,9
1φ14	—	В27,5	19			0,58	58,2
1φ16							62,4
1φ18	—	В30	21				67,2
1φ20	—						72,4
1φ22	—						84,7
1φ14	—	В27,5	19				58,2
1φ16							62,4
1φ18	—	В30	21				67,2
1φ20							72,4

Примечания к табл. 2 и 3:

1. В таблицах не приведены марки плит с дополнительными характеристиками, отражающими конструктивные особенности и особые условия применения плит (наличие дополнительных закладных изделий, стойкость к сейсмическим воздействиям и к воздействиям низких температур и т.п.). Дополнительные параметры указанных плит принимают по рабочим чертежам серии 1.042.1–4 и проектной документации конкретного здания или сооружения и отражают их в марке плит согласно требованиям ГОСТ 23009–78.

2. В случае применения в качестве напрягаемой арматурной стали класса А-V вместо Ат-V, А-IV вместо Ат-IVC, Ат-IVK вместо А-IV в марке плит следует заменить обозначение класса арматурной стали соответственно Ат-V на А-V, Ат-IVC на А-IV, А-IV на Ат-IVK.

3. Нагрузки определены без учета веса плиты и при коэффициенте надежности по назначению $\gamma_n = 1,0$.

4. В случае установки в плитах дополнительных закладных изделий (п. 1.2.3) расход стали на плиту следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение.

5. Для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с агрессивной степенью воздействия, в третью группу марки включают показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописными буквами: Н – нормальной проницаемости или П – пониженной проницаемости.

1.3. Характеристики

1.3.1. Плиты должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и выдерживать при испытаниях контрольные нагрузки, установленные настоящим стандартом.

1.3.2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0–83:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);

по морозостойкости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонениям толщины защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии;

по применению форм для изготовления плит.

1.3.3. Плиты следует изготавливать из тяжелого бетона средней плотности более 2200 кг/м^3 по ГОСТ 26633–85 или легкого бетона плотной структуры средней плотности более 1600 до 2000 кг/м^3 включ. по ГОСТ 25820–83 классов по прочности на сжатие, указанных в табл. 2 и 3 и обязательном приложении (для плит с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв).

1.3.4. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.

Нормируемая передаточная прочность бетона плит в зависимости от классов бетона по прочности на сжатие, вида и класса напрягаемой арматурной стали приведена в табл. 2, 3 и обязательном приложении (для плит с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв).

1.3.5. Нормируемую отпускную прочность бетона на сжатие принимают равной нормируемой передаточной прочности.

При поставке плит в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона может быть повышена, но не более 85 % класса бетона по прочности на сжатие.

1.3.6. Бетон плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабоагрессивной степенью воздействия, должен быть нормальной проницаемости, а в средах со среднеагрессивной степенью воздействия – пониженной проницаемости.

Показатели проницаемости бетона плит (марки по водонепроницаемости) должны соответствовать указанным в проектной документации на конкретное здание или сооружение (согласно требованиям СНиП 2.03.11–85 и указанным в заказе на изготовление плит).

1.3.7. Для армирования плит следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

в качестве напрягаемой арматуры плит, предназначенных для эксплуатации в неагрессивной среде, – термомеханически упрочненную стержневую классов Ат-V и Ат-IVC, горячекатаную стержневую классов А-V и А-IV;

в качестве напрягаемой арматуры плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабо- и среднеагрессивной степенями воздействия, – термомеханически упрочненную стержневую классов Ат-VCK и Ат-IVK, горячекатаную стержневую класса А-IV;

в качестве ненапрягаемой арматуры плит – термомеханически упрочненную класса Ат-IIIС, горячекатаную стержневую класса А-III и арматурную проволоку класса Вр-I. Применение арматурной стали класса Ат-IIIС при среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды на плиты не допускается.

Допускается в качестве напрягаемой арматурной стали плит применять арматурную сталь класса А-IIIв, изготавливаемую из арматурной стали класса А-III, упрочненной вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения.

1.3.8. Арматурная сталь должна удовлетворять требованиям: термомеханически упрочненная арматурная сталь классов Ат-V, Ат-VCK, Ат-IVK и Ат-IIIС – ГОСТ 10884–81;

стержневая горячекатаная арматурная сталь классов А-V, А-IV и А-III – ГОСТ 5781–82;

арматурная проволока класса Вр-I – ГОСТ 6727–80.

1.3.9. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в плитах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти плиты.

1.3.10. Значения предварительного напряжения, контролируемые по окончании натяжения арматуры на упоры, должны соответствовать указанным в табл. 2, 3 и обязательном приложении (для плит с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв).

Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре

не должны превышать $\pm 10\%$.

1.3.11. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в табл. 4.

Таблица 4

мм

Наименование отклонения геометрического параметра	Наименование геометрического параметра	Пред. откл.
Отклонение от линейного размера	Длина плиты	± 10
	Ширина плиты: 935	± 4
	1485	± 5
	2985	± 8
	Высота плиты	± 5
	Толщина полки, размеры ребер	$-3, +5$
	Размер, определяющий положение проемов, отверстий и вырезов	5
	Размер, определяющий положение закладных изделий в плоскости плиты:	
	опорные изделия	5
	дополнительные изделия	10
Отклонение от прямолинейности профиля наружных боковых поверхностей плит: на заданной длине 1000 на всей длине	—	3
	—	8
Отклонение от плоскости нижней поверхности плиты относительно условной плоскости, проходящей через три угловые точки плиты	—	10
	Отклонение от равенства диагоналей верхней плоскости плиты	16

1.3.12. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду плит — по ГОСТ 13015.0–83.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях и околос бетона ребер плит не должны превышать предельных, установленных для категорий поверхности:

A6 — на лицевой поверхности плиты;

A7 — на нелцевой поверхности плиты (невидимой в условиях эксплуатации).

1.3.13. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускают, за исключением:

усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм;

поперечных в верхней зоне продольных ребер от обжатия бетона, размеры которых не должны превышать указанных в рабочих чертежах на эти плиты;

поперечных в торцевых ребрах, ширина которых не должна превышать 0,3 мм.

1.4. Маркировка

1.4.1 Маркировка плит — по ГОСТ 13015.2–81. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на наружной грани торцевого или продольного ребра плиты.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка плит — по ГОСТ 13015.1–81 и настоящему стандарту.

2.2. Плиты принимают по данным входного, операционного и приемочного контроля, в том числе:

по результатам периодических испытаний — по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости плит, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности.

2.3. Испытания плит по прочности, жесткости и трещиностойкости проводят нагружением перед началом массового изготовления плит и в дальнейшем при изменении технологии их изготовления, вида и качества применяемых материалов.

2.4. Требования к документу о качестве плит, поставляемых потребителю, — по ГОСТ 13015.3–81.

Дополнительно в документе о качестве плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с агрессивной степенью воздействия, должна быть приведена марка бетона по водонепроницаемости (если этот показатель оговорен в заказе на изготовление плит).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Испытание плит и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829–85 и рабочих чертежей на эти плиты.

Значения контрольных нагрузок, контрольных прогибов и относительных прогибов приведены:

в табл. 5 — для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с неагрессивной степенью воздействия;

в табл. 6 — для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабо- и среднеагрессивной степенями воздействия;

в обязательном приложении — для плит с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв.

3.2. Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180–78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105–86.

При испытании плит неразрушающими методами фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624–78 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0–77 — ГОСТ 22690.4–77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

3.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060–87 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.4. Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с агрессивной степенью воздействия, следует определять по ГОСТ 12730.0–78 и ГОСТ 12730.5–84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.5. Объем межзерновых пустот в уплотненной смеси легкого бетона следует определять по ГОСТ 10181.0–81 и ГОСТ 10181.3–81.

3.6. Среднюю плотность легкого бетона следует определять по ГОСТ 12730.0–78 и ГОСТ 12730.1–78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.7. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922–75 и ГОСТ 23858–79.

3.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, следует измерять по ГОСТ 22362–77.

3.9. Размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности и равенства диагоналей поверхностей плит, ширину раскрытия технологических трещин, качество бетонных поверхностей и внешний вид плит следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015–75.

3.10. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625–83 и ГОСТ 22904–78.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4–84 и настоящего стандарта.

4.2. Плиты следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

Таблица 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па ($\text{кгс}/\text{м}^2$), контрольные прогибы f_k , мм, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.		14				28				100			
	$C = 1,40$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$
П1-1АтV	9220 (940)	10890 (1110)	5030 (513)	0,83	0,51		0,83	5100 (520)	0,83	0,50		0,84	0,47	4900 (500)
П1-2АтV	13340 (1360)	15600 (1590)	7680 (783)	1,28	0,66		1,26	7680 (783)	1,26	0,63		1,25	0,58	7350 (750)
П1-3АтV	17600 (1796)	20500 (2089)	10450 (1066)	1,56	0,76		1,52	10330 (1053)	1,52	0,72		1,50	0,66	9900 (1010)
П1-4АтV	22400 (2284)	25950 (2646)	13820 (1409)	1,99	0,93		1,93	13600 (1387)	1,93	0,85		1,82	0,74	12750 (1300)
П1-5АтV	28160 (2872)	32540 (3318)	17880 (1823)	2,3	1,04		2,2	17450 (1780)	2,2	0,94		2,10	0,81	16180 (1650)
П1-6АтV	33900 (3460)	39130 (3990)	22440 (2288)	2,94	1,27		2,75	21580 (2201)	2,75	1,12		2,51	0,87	19610 (2000)
П1-7АтV	43150 (4400)	49670 (5065)	28840 (2941)	3,73	1,51		3,47	27470 (2801)	3,47	1,31		3,11	1,00	24810 (2530)

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), при		14				28				100			
	C = 1,40	C = 1,6	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$	P _{пр}	f _к	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$
П1-1АтVЛ	9500 (970)	11150 (1137)	5420 (553)	1,00	0,59	5420 (553)	1,0	0,58	5190 (530)	1,0	0,55			
П1-2АтVЛ	13630 (1390)	15860 (1617)	8120 (828)	1,55	0,79	8040 (820)	1,53	0,76	7650 (780)	1,51	0,71			
П1-3АтVЛ	17890 (1824)	20950 (2136)	11200 (1140)	1,90	0,94	10980 (1120)	1,85	0,90	10290 (1050)	1,76	0,81			
П1-4АтVЛ	22860 (2331)	26400 (2692)	14600 (1489)	2,39	1,12	14180 (1446)	2,31	1,09	13140 (1340)	2,12	0,92			
П1-5АтVЛ	27970 (2852)	32200 (3288)	17650 (1800)	2,62	1,22	17130 (1747)	2,50	1,14	16180 (1650)	2,30	0,99			
П1-6АтVЛ	32900 (3356)	37900 (3864)	21900 (2234)	3,23	1,42	21240 (2166)	3,06	1,27	19120 (1950)	2,72	1,00			

Продолжение табл. 3

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), при		Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.								
	$C = 1,40$	$C = 1,6$	14			28			100		
			$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$
П2-1АгV П2-1АгV-1 П2-1АгV-2 П2-1АгV-3	9220 (940)	10890 (1110)	5030 (513)	0,83	0,51	5100 (520)	0,83	0,50	4900 (500)	0,84	0,47
П2-2АгV	13340 (1360)	15600 (1590)	7680 (783)	1,28	0,66	7680 (783)	1,26	0,63	7350 (750)	1,25	0,58
П2-3АгV	17600 (1796)	20500 (2089)	10450 (1066)	1,56	0,76	10330 (1053)	1,52	0,72	9900 (1010)	1,50	0,66
П2-4АгV	22400 (2284)	25950 (2646)	13820 (1409)	1,99	0,93	13600 (1387)	1,93	0,85	12750 (1300)	1,82	0,74
П2-5АгV	28160 (2872)	32540 (3318)	17880 (1823)	2,3	1,04	17450 (1780)	2,2	0,94	16180 (1650)	2,10	0,81
П2-6АгV	33900 (3460)	39130 (3990)	22440 (2288)	2,94	1,27	21580 (2201)	2,75	1,12	19610 (2000)	2,51	0,87

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), при $C = 1,40$		$C = 1,6$	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), при $C = 1,6$				Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.					
						14				28		100	
	$P_{пр}$	f_k		$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П2-7АУЛ	43150 (4400)	49670 (5065)		28840 (2941)	3,73	1,51	27470 (2801)	3,47	1,31	24810 (2530)	3,11	1,00	
П2-8АУЛ	45900 (4686)	52900 (5391)		30500 (3106)	3,57	1,54	29200 (2980)	3,40	1,32	26770 (2730)	3,26	1,01	
П2-1АУЛ П2-1АУЛ-1 П2-1АУЛ-2 П2-1АУЛ-3	9500 (970)	11150 (1137)		5420 (553)	1,00	0,59	5420 (553)	1,00	0,58	5190 (530)	1,0	0,55	
П2-2АУЛ	13630 (1390)	15860 (1617)		8120 (828)	1,55	0,79	8040 (820)	1,53	0,76	7650 (780)	1,51	0,71	
П2-3АУЛ	17890 (1824)	20950 (2136)		11200 (1140)	1,90	0,94	10980 (1120)	1,85	0,90	10290 (1050)	1,76	0,81	
П2-4АУЛ	22860 (2331)	26400 (2692)		14600 (1489)	2,39	1,12	14180 (1446)	2,31	1,09	13140 (1340)	2,12	0,92	

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.			14						28						100					
	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м^2), при			$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$			
	$C = 1,40$	$C = 1,6$																			
П2-5АтVЛ	27970 (2852)	32200 (3288)		17650 (1800)	2,62	1,22	17130 (1747)	2,50	1,14	16180 (1650)	2,30	0,99									
П2-6АтVЛ	32900 (3356)	37900 (3864)		21900 (2234)	3,23	1,42	21240 (2166)	3,06	1,27	19120 (1950)	2,72	1,00									
П3-1АтV	18010 (1836)	21000 (2141)		10930 (1115)	1,51	0,93	10840 (1105)	1,50	0,91	10020 (1022)	1,45	0,87									
П3-2АтV	23470 (2393)	27240 (2778)		14650 (1494)	1,78	1,06	14350 (1463)	1,73	1,02	13280 (1354)	1,65	0,95									
П3-3АтV	28200 (2876)	32660 (3330)		17860 (1821)	1,85	1,09	17440 (1778)	1,79	1,03	16090 (1641)	1,69	0,95									
П3-4АтV	34210 (3488)	39510 (4029)		22290 (2273)	2,04	1,17	21570 (2200)	1,94	1,08	19660 (2005)	1,80	0,96									

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па(кгс/м ²), при		Контрольные равномерно распределенные нагрузки Р _{пр} , Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f _к , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.								
	C = 1,40	C = 1,6	14			28			100		
			P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
ПЗ-5АтV	44340 (4521)	51090 (5210)	29630 (3021)	2,68	1,36	28180 (2894)	2,52	1,19	25690 (2620)	2,30	0,94
ПЗ-6АтV	48560 (4952)	55930 (5703)	33126 (3378)	3,18	1,53	31590 (3221)	3,00	1,33	28210 (2877)	2,69	1,01
ПЗ-1АтVЛ	17750 (1810)	20610 (2102)	11140 (1136)	1,65	1,05	11040 (1126)	1,63	1,02	10020 (1022)	1,54	0,96
ПЗ-2АтVЛ	22840 (2329)	25780 (2629)	14650 (1494)	1,81	1,11	14350 (1463)	1,75	1,07	13050 (1331)	1,64	0,98
ПЗ-3АтVЛ	27800 (2835)	32100 (3273)	18060 (1842)	1,87	1,13	17540 (1789)	1,80	1,07	16000 (1632)	1,66	0,96
ПЗ-4АтVЛ	32030 (3266)	36930 (3766)	21150 (2157)	2,07	1,20	20440 (2084)	1,97	1,12	18520 (1889)	1,80	0,97

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.		Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.					
			14			28		
	$C = 1,40$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
ПЗ-5АтVЛ	39480 (4026)	45450 (4635)	26630 (2715)	2,67	1,37	25600 (2610)	2,52	1,22
						22960 (2341)	2,27	0,96

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.		Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.					
			14			28		
	$C = 1,35$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П1-1АтIVC	9430 (962)	11630 (1186)	5620 (573)	1,29	0,72	5550 (566)	1,29	0,71
						5290 (540)	1,29	0,69
П1-2АтIVC	12930 (1318)	15780 (1609)	8040 (820)	1,53	0,80	7970 (713)	1,51	0,78
						7450 (760)	1,48	0,74

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), при		14				28				100			
	$C = 1,35$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П1-3АтIVC	16430 (1675)	19920 (2031)	10450 (1066)	1,84	0,94	10260 (1046)	1,81	0,90	9610 (980)	1,74	0,83			
П1-4АтIVC	20550 (2096)	24800 (2530)	13470 (1374)	2,07	1,05	13170 (1343)	2,0	0,99	11470 (1170)	1,9	0,9			
П1-5АтIVC	25320 (2582)	30460 (3106)	18440 (1880)	2,28	1,10	17850 (1820)	2,16	1,00	15100 (1540)	1,97	0,85			
П1-6АтIVC	32630 (3327)	39130 (3990)	23110 (2357)	2,68	1,28	22190 (2263)	2,51	1,14	18830 (1920)	2,25	0,93			
П1-7АтIVC	35170 (3586)	42140 (4297)	24250 (2473)	2,47	1,09	23200 (2366)	2,31	0,92	21180 (2160)	2,12	0,67			
П1-1АтIVCЛ	9090 (927)	11720 (1195)	5940 (606)	1,41	0,79	5820 (593)	1,39	0,77	5490 (560)	1,37	0,73			

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), при		14				28				100			
	C = 1,35	C = 1,6	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$
П1-2АтIVCЛ	13230 (9349)	16040 (11636)	8460 (863)	1,73	0,93	8320 (848)	1,71	0,91	7740 (790)	1,66	0,85			
П1-3АтIVCЛ	16730 (1706)	20190 (2059)	10980 (1120)	2,13	1,11	10790 (1100)	2,08	1,07	9900 (1010)	1,97	0,98			
П1-4АтIVCЛ	20860 (2127)	25090 (2558)	13980 (1426)	2,20	1,12	13590 (1386)	2,11	1,05	12450 (1270)	1,96	0,94			
П1-5АтIVCЛ	24190 (2467)	29040 (2961)	16740 (1707)	2,43	1,21	16080 (1640)	2,29	1,12	14510 (1480)	2,06	0,95			
П1-6АтIVCЛ	33090 (3374)	39580 (4036)	23560 (2402)	3,37	1,37	22600 (2306)	2,84	1,20	20000 (2040)	2,40	0,88			
П2-1АтIVC П2-1АтIVC-1 П2-1АтIVC-2 П2-1АтIVC-3	9430 (962)	11630 (1186)	5620 (573)	1,29	0,72	5550 (566)	1,29	0,71	5290 (540)	1,29	0,69			

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), при		Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытаний, сут.								
	$C = 1,35$	$C = 1,6$	100								
			28		100						
			$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П2-2АПВС	12930 (1318)	15780 (1609)	8040 (820)	1,53	0,80	7970 (813)	1,51	0,78	7450 (760)	1,48	0,74
П2-3АПВС	16430 (1675)	19920 (2031)	10450 (1066)	1,84	0,94	10260 (1046)	1,81	0,90	9610 (980)	1,74	0,83
П2-4АПВС	20550 (2096)	24800 (2530)	13470 (1374)	2,07	1,05	13170 (1343)	2,0	0,99	12170 (1240)	1,9	0,9
П2-5АПВС	25320 (2582)	30460 (3106)	18440 (1880)	2,28	1,10	17850 (1820)	2,16	1,00	15100 (1540)	1,97	0,85
П2-6АПВС	32630 (3327)	39130 (3990)	23110 (2357)	2,68	1,28	22190 (2263)	1,51	1,14	18830 (1920)	2,25	0,93
П2-7АПВС	35170 (3586)	42140 (4297)	24250 (2473)	2,47	1,09	23200 (2366)	2,31	0,92	21180 (2160)	2,12	0,67

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па(кгс/м ²), при		14				28				100			
	C = 1,35	C = 1,6	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$			
П2-8АПВС	43750 (4461)	52310 (5334)	31830 (3246)	3,55	1,52	30000 (3060)	3,38	1,29	26480 (2700)	3,0	0,92			
	9090 (927)	11720 (1195)	5940 (606)	1,41	0,79	5820 (593)	1,39	0,77	5490 (560)	1,37	0,73			
	13230 (1349)	16040 (1636)	8460 (863)	1,73	0,93	8320 (848)	1,71	0,91	7740 (790)	1,66	0,85			
	16730 (1706)	20190 (2059)	10980 (1120)	2,13	1,11	10790 (1100)	2,08	1,07	9900 (1010)	1,97	0,98			
П2-4АПВСЛ	20860 (2127)	25090 (2558)	13980 (1426)	2,20	1,12	13590 (1386)	2,11	1,05	12450 (1270)	1,96	0,94			
	24190 (2467)	29040 (2961)	16740 (1707)	2,43	1,21	16080 (1640)	2,29	1,12	14510 (1480)	2,06	0,95			

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), при		14				28				100				Контрольные равномерно распределенные нагрузки P _{пр} , Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f _к , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытаний, сут.	
	C = 1,35	C = 1,6	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$					
П2-6АтIVСЛ	33090 (3374)	39580 (4036)	23560 (2402)	3,37	1,37	22600 (2306)	2,84	1,20	20000 (2040)	2,40	0,88					
П3-1АтIVС	17080 (1742)	20790 (2120)	10930 (1115)	1,44	0,92	10840 (1105)	1,42	0,9	9910 (1011)	1,36	0,85					
П3-2АтIVС	21060 (2148)	25520 (2602)	13930 (1421)	1,71	1,05	13620 (1389)	1,66	1,01	12380 (1262)	1,56	0,93					
П3-3АтIVС	28850 (2942)	34740 (3543)	19710 (2010)	1,97	1,16	19250 (1963)	1,88	1,08	17180 (1752)	1,74	0,96					
П3-4АтIVС	33600 (3426)	40360 (4116)	23110 (2357)	2,03	1,19	22290 (2273)	1,92	1,10	20100 (2050)	1,77	0,97					
П3-5АтIVС	37500 (3824)	44990 (4588)	26420 (2694)	2,19	1,26	25230 (2578)	2,05	1,14	22520 (2296)	1,85	0,97					

Продолжение табл. 5

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), при		14				28				100			
	C = 1,35	C = 1,6	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$	R _{пр}	f _к	R _{пр}	f _к	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$	$\frac{f_{\text{длит}}}{f_{\text{пред}}}$
ПЗ-6АтIVC	47970 (4892)	57400 (5853)	35090 (3578)	3,11	1,57	33130 (3378)	2,87	1,35	28980 (2955)	2,52	1,01			
ПЗ-1АтIVCЛ	16960 (1729)	20530 (2093)	11350 (1157)	1,61	1,05	11140 (1136)	1,58	1,03	9970 (1017)	1,47	0,95			
ПЗ-2АтIVCЛ	21020 (2143)	25340 (2584)	13420 (1368)	1,73	1,11	13000 (1326)	1,67	1,06	12480 (1273)	1,53	0,96			
ПЗ-3АтIVCЛ	32870 (3352)	32870 (3352)	19190 (1957)	1,98	1,19	18370 (1873)	1,87	1,11	16410 (1673)	1,69	0,97			
ПЗ-4АтIVCЛ	31560 (3218)	37820 (3857)	22080 (2252)	2,07	1,23	21260 (2168)	1,96	1,13	18980 (1936)	1,77	0,97			
ПЗ-5АтIVCЛ	35370 (3607)	42350 (4318)	25280 (2578)	2,29	1,31	24150 (2463)	2,15	1,19	21340 (2176)	1,91	0,97			
ПЗ-6АтIVCЛ	42270 (4310)	50520 (5152)	31070 (3168)	3,01	1,56	29310 (2989)	2,80	1,36	25590 (2610)	2,43	1,01			

Таблица 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м ²), пр.		$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
	$C = 1,4$	$C = 1,6$												
П1-1АгVСК	7400 (735)	8810 (898)	3900 (400)	0,34	0,22	3900 (400)	0,32	0,20	3820 (390)	0,32	0,17	3820 (390)	0,32	0,17
П1-2АгVСК	10700 (1091)	12600 (1282)	5980 (610)	0,50	0,24	5980 (610)	0,49	0,23	5780 (590)	0,47	0,17	5780 (590)	0,47	0,17
П1-3АгVСК	13500 (1376)	15780 (1609)	7970 (813)	0,69	0,30	7900 (807)	0,65	0,25	7450 (760)	0,62	0,18	7450 (760)	0,62	0,18
П1-4АгVСК	17800 (1813)	20700 (2108)	10860 (1107)	0,88	0,36	10650 (1086)	0,82	0,29	10000 (1020)	0,82	0,18	10000 (1020)	0,82	0,18
П1-5АгVСК	22230 (2267)	25750 (2626)	13990 (1427)	1,41	0,41	13590 (1386)	1,32	0,31	12650 (1290)	1,23	0,14	12650 (1290)	1,23	0,14
П1-6АгVСК	26350 (2687)	30500 (3106)	17400 (1733)	1,50	0,48	16400 (1673)	1,31	0,36	15100 (1540)	1,12	0,17	15100 (1540)	1,12	0,17

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут							
			14			28		
			$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
$C = 1,4 \quad C = 1,6$								100
П1-7АтVСК	28320 (2888)	32700 (3337)	18900 (1926)	1,96	0,53	18000 (1840)	1,73	0,37
П1-1АтVСКЛ	7860 (802)	9270 (945)	4380 (447)	0,50	0,31	4380 (447)	0,49	0,29
П1-2АтVСКЛ	10900 (1112)	12660 (1291)	6340 (647)	0,71	0,37	6280 (640)	0,68	0,33
П1-3АтVСКЛ	13800 (1407)	16000 (1636)	8370 (853)	0,93	0,42	8240 (840)	0,89	0,38
П1-4АтVСКЛ	17600 (1793)	20400 (2076)	10900 (1113)	1,16	0,49	10720 (1093)	1,11	0,43
П1-5АтVСКЛ	21980 (2241)	25500 (2596)	14250 (1453)	1,51	0,54	13800 (1406)	1,38	0,43
								0,21

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	$C = 1,4$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П2-1АгVСК П2-1АгVСК-1 П2-1АгVСК-2 П2-1АгVСК-3	7400 (735)	8800 (898)	3900 (400)	0,34	0,22	3900 (400)	0,32	0,20	3820 (390)	0,32	0,17	3820 (390)	0,32	0,17
П2-2АгVСК	10700 (1091)	12600 (1282)	5980 (610)	0,50	0,24	5980 (610)	0,49	0,23	5780 (590)	0,47	0,17	5780 (590)	0,47	0,17
П2-3АгVСК	13500 (1376)	15780 (1609)	7970 (813)	0,69	0,30	7970 (813)	0,65	0,25	7450 (760)	0,62	0,18	7450 (760)	0,62	0,18
П2-4АгVСК	17800 (1813)	20700 (2108)	10860 (1107)	0,88	0,36	10860 (1107)	0,82	0,29	10000 (1020)	0,82	0,18	10000 (1020)	0,82	0,18
П2-5АгVСК	22230 (2267)	25750 (2626)	13990 (1427)	1,41	0,41	13990 (1427)	1,32	0,31	12650 (1290)	1,23	0,14	12650 (1290)	1,23	0,14
П2-6АгVСК	26350 (2687)	30500 (3106)	17400 (1733)	1,50	0,48	17400 (1733)	1,31	0,36	15100 (1540)	1,12	0,17	15100 (1540)	1,12	0,17

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), при		14				28				100			
	$C = 1,4$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плнт}}{f_{преп}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плнт}}{f_{преп}}$	$P_{пр}$	f_k	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плнт}}{f_{преп}}$	$f_{плнт}$ $f_{преп}$
П2-7АтVСК	28320 (2888)	32700 (3337)	18900 (1926)	1,29	0,53	18000 (1840)	1,73	0,37	16280 (1660)	1,35	0,14			
П2-8АтVСК	33900 (3460)	39130 (3990)	22300 (2273)	2,23	0,72	21380 (2180)	2,16	0,55	19610 (2000)	1,99	0,30			
П2-1АтVСКЛ П2-1АтVСКЛ-1 П2-1АтVСКЛ-2 П2-1АтVСКЛ-3	7860 (802)	9270 (945)	4380 (447)	0,50	0,31	4380 (447)	0,49	0,29	4210 (430)	0,47	0,26			
П2-2АтVСКЛ	10800 (1112)	12660 (1291)	6340 (647)	0,71	0,37	6280 (640)	0,68	0,33	5980 (610)	0,65	0,28			
П2-3АтVСКЛ	13800 (1407)	16000 (1636)	8370 (853)	0,93	0,42	8240 (840)	0,89	0,38	7750 (790)	0,84	0,30			
П2-4АтVСКЛ	17600 (1793)	20400 (2076)	10900 (1113)	1,16	0,49	10720 (1093)	1,11	0,43	10000 (1020)	1,04	0,33			

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), оценки прочности плит, Па (кгс/м^2), при		14			28			100			Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости к трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут
	$C = 1,4$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	
П2-5АГVСКЛ	21980 (2241)	25500 (2596)	14250 (1453)	1,51	0,54	13800 (1406)	1,38	0,43	12650 (1290)	1,21	0,21	
П3-1АГVСК	13120 (1338)	15420 (1572)	7740 (789)	0,61	0,41	7630 (778)	0,59	0,39	7110 (725)	0,57	0,35	
П3-2АГVСК	18750 (1912)	21850 (2228)	11550 (1178)	0,88	0,54	11350 (1157)	0,84	0,50	10460 (1067)	0,80	0,44	
П3-3АГVСК	25150 (2565)	29170 (2975)	15900 (1621)	1,19	0,69	15470 (1578)	1,13	0,63	14280 (1456)	1,06	0,55	
П3-4АГVСК	32410 (3305)	37460 (3820)	21050 (2147)	1,63	0,89	20330 (2073)	1,54	0,80	18590 (1896)	1,43	0,68	
П3-5АГVСК	38860 (3963)	44840 (4572)	25800 (2631)	2,14	1,05	24870 (2536)	2,00	0,90	22440 (2288)	1,83	0,68	

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут						28			100		
	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м^2), при	$C = 1,4$	$C = 1,6$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
ПЗ-1АГВСКЛ		13280 (1354)	15500 (1581)	8260 (842)	0,78	0,51	8050 (821)	0,74	0,48	7350 (750)	0,70	0,43
ПЗ-2АГВСКЛ		18510 (1887)	21480 (2190)	11770 (1200)	1,07	0,66	11450 (1168)	1,02	0,62	10470 (1068)	0,96	0,55
ПЗ-3АГВСКЛ		24810 (2530)	28680 (2925)	15990 (1631)	1,43	0,84	15550 (1586)	1,36	0,79	14220 (1450)	1,26	0,7
ПЗ-4АГВСКЛ		31900 (3253)	36790 (3752)	21050 (2147)	1,96	1,11	20330 (2073)	1,86	1,02	18450 (1881)	1,70	0,88

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	при $C = 1,35$	$C = 1,6$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П1-1АIV	7360 (751)	9190 (937)	4250 (433)	0,42	0,24	4250 (443)	0,40	0,20	4020 (410)	0,39	0,15			
П1-2АIV	10230 (1043)	12600 (1283)	6210 (633)	0,57	0,28	6140 (626)	0,54	0,24	5780 (590)	0,51	0,18			
П1-3АIV	13720 (1399)	16720 (1705)	8720 (889)	0,71	0,32	8560 (873)	0,67	0,28	7940 (810)	0,64	0,22			
П1-4АIV	17220 (1756)	20860 (2127)	11200 (1140)	0,94	0,38	10900 (1113)	0,88	0,32	10100 (1030)	0,82	0,24			
П1-5АIV	21190 (2161)	25600 (2607)	14300 (1451)	1,22	0,46	13820 (1409)	1,11	0,37	12550 (1280)	0,99	0,23			
П1-6АIV	27380 (2792)	32900 (3356)	18690 (1906)	1,74	0,58	17910 (1826)	1,62	0,45	16370 (1670)	1,48	0,24			

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости к трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	при $C \approx 1,35$	$C \approx 1,6$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$
П1-7А IV	31190 (3181)	37400 (3817)	21440 (2186)	2,01	0,82	20530 (2093)	1,87	0,67	17650 (1800)	1,71	0,44			
П1-1А IV Л	7840 (799)	9650 (984)	4830 (493)	0,59	0,32	4710 (480)	0,56	0,28	4410 (450)	0,52	0,22			
П1-2А IV Л	10220 (1042)	12500 (1272)	6470 (660)	0,75	0,37	6340 (646)	0,71	0,33	5880 (600)	0,67	0,26			
П1-3А IV Л	14190 (1447)	17180 (1752)	9020 (920)	0,94	0,47	8800 (900)	0,90	0,43	8330 (850)	0,87	0,34			
П1-4А IV Л	17370 (1771)	20950 (2136)	11400 (1166)	1,24	0,52	11180 (1140)	1,18	0,47	10290 (1050)	1,09	0,37			
П1-5А IV Л	21500 (2192)	25840 (2635)	14500 (1479)	1,60	0,67	13950 (1422)	1,51	0,58	12840 (1310)	1,38	0,44			

Продолжение табл. 6

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па ($\text{кгс}/\text{м}^2$), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14					28					100				
	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па ($\text{кгс}/\text{м}^2$), оценки прочности плит, Па ($\text{кгс}/\text{м}^2$), при		$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
	$C = 1,35$	$C = 1,6$															
П1-6АІVЛ	25800 (2629)	30920 (3153)	18170 (1853)	2,36	0,82	17400 (1773)	2,20	0,67	15490 (1580)	1,96	0,41						
П2-1АІV П2-1АІV-1 П2-1АІV-2 П2-1АІV-3	7360 (751)	9190 (937)	4250 (433)	0,42	0,24	4250 (443)	0,40	0,20	4020 (410)	0,39	0,15						
П2-2АІV	18230 (1043)	12600 (1283)	6210 (633)	0,57	0,28	6140 (626)	0,54	0,24	5780 (590)	0,51	0,18						
П2-3АІV	13720 (1389)	16720 (1705)	8720 (889)	0,71	0,32	8560 (873)	0,67	0,28	7940 (810)	0,64	0,22						
П2-4АІV	17220 (1756)	20860 (2127)	11200 (1140)	0,94	0,38	10900 (1113)	0,88	0,32	10100 (1030)	0,82	0,24						
П2-5АІV	21190 (2161)	23600 (2607)	14300 (1451)	1,22	0,46	13820 (1409)	1,11	0,37	12550 (1280)	0,99	0,23						



4.3. Высота штабеля плит не должна превышать 2,5 м.

4.4. Подкладки под плитами и прокладки между ними в штабеле следует располагать по торцам продольных ребер в местах установки опорных закладных изделий.

4.5. При транспортировании плиты следует укладывать на транспортные средства продольной осью по направлению движения транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

ПЛИТЫ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛЬЮ КЛАССА А-III_в

1. Основные параметры плит приведены:

в табл. 7 – для плит, предназначенных для эксплуатации в неагрессивной среде.

в табл. 8 – для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабо- и среднеагрессивной степенью воздействия.

2. Значения контрольных нагрузок, контрольных прогибов и относительных прогибов для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости плит приведены:

в табл. 9 – для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с неагрессивной степенью воздействия;

в табл. 10 – для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабо- и среднеагрессивной степенью воздействия.

Класс напрягаемой арматуры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IIIв	П1–1АIIIв	5000	510	6080	620
	П1–2АIIIв	6670	680	8040	820
	П1–3АIIIв	8530	870	10300	1050
	П1–4АIIIв	10590	1080	12750	1300
	П1–5АIIIв	14020	1430	16870	1720
	П1–6АIIIв	15890	1620	19120	1950
	П1–7АIIIв	19610	2000	23530	2400
	П1–1АIIIвЛ	5490	560	6570	670
	П1–2АIIIвЛ	7060	720	8530	870
	П1–3АIIIвЛ	8920	910	10690	1090
	П1–4АIIIвЛ	10880	1110	13140	1340
	П1–5АIIIвЛ	14320	1460	17260	1760
	П1–6АIIIвЛ	16280	1660	19610	2000
	П1–7АIIIвЛ	20000	2040	24020	2450
	П2–1АIIIв				
	П2–1АIIIв-1	5000	510	6080	620

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг
1φ16	2φ16	В22,5	16	290	3000	1,54	115,5
1φ18	2φ18						130,0
1φ20	2φ20						143,8
1φ22	2φ22						161,3
1φ25	2φ25	В30	21	390	4000		180,9
2φ20	4φ20						228,5
2φ22	4φ22						252,5
1φ16	2φ16	В22,5	16	290	3000		115,5
1φ18	2φ18						130,0
1φ20	2φ20						143,8
1φ22	2φ22						161,3
1φ25	2φ25	В30	21	390	4000		180,9
2φ20	4φ20						228,5
2φ22	4φ22						252,5
1φ16	—	В22,5	16	290	3000	0,76	56,4
						0,84	78,1

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IIIa	П2-1АIIIa-2	5000	510	6080	620
	П2-1АIIIa-3				
	П2-2АIIIa	6670	680	8040	820
	П2-3АIIIa	8530	870	10300	1050
	П2-4АIIIa	10590	1080	12750	1300
	П2-5АIIIa	14020	1430	16870	1720
	П2-6АIIIa	15890	1620	19120	1950
	П2-7АIIIa	19610	2000	23530	2400
	П2-8АIIIa	26080	2660	31380	3200
	П2-1АIIIaЛ	5490	560	6570	670
	П2-1АIIIaЛ-1				
	П2-1АIIIaЛ-2				
	П2-1АIIIaЛ-3				
	П2-2АIIIaЛ	7060	720	8530	870
	П2-3АIIIaЛ	8920	910	10690	1090
	П2-4АIIIaЛ	10880	1110	13140	1340

Продолжение табл. 7

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арма-туре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ16	—	В22,5	16	290	3000	0,83	78,9
1φ18	—	В27,5	19	290	3000	0,76	63,2
1φ20	—						70,1
1φ22	—						78,1
1φ25	—						87,9
2φ20	—	В30	21	390	4000		108,9
2φ22	—						120,9
2φ25	—	В40	28	390	4000		148,9
							56,4
1φ16	—	В22,5	16	290	3000	0,84	78,1
						0,83	78,9
						0,79	86,4
1φ18	—	В27,5	19	290	3000		63,2
1φ20	—						70,1
1φ22	—						78,1

Класс напряга- емой арме- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IIIв	П2–5АIIIвЛ	14320	1460	17260	1760
	П2–6АIIIвЛ	16280	1660	19610	2000
	П2–7АIIIвЛ	20000	2040	24020	2450
	П3–1АIIIв	5590	570	6760	690
	П3–2АIIIв	9120	930	10980	1120
	П3–3АIIIв	11670	1190	14020	1430
	П3–4АIIIв	15390	1570	18530	1890
	П3–5АIIIв	18240	1860	21870	2230
	П3–6АIIIв	22750	2320	27360	2790
	П3–1АIIIвЛ	5980	610	7160	730
	П3–2АIIIвЛ	8330	850	10000	1020
	П3–3АIIIвЛ	11770	1200	14120	1440
	П3–4АIIIвЛ	14810	1510	17850	1820
	П3–5АIIIвЛ	16870	1720	20300	2070
	П3–6АIIIвЛ	21080	2150	25300	2580

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арма-туре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см²	Бетон, м³	Сталь, кг
1φ25	—	В30	21	290	3000	0,76	87,4
2φ20				390	4000		108,9
2φ22							120,9
1φ14	—	В22,5	16	290	3000	0,58	58,2
1φ16				340	3500		62,4
1φ18				—	В27,5		19
1φ20	—	В30	21	390	4000		72,4
1φ22							84,7
1φ25				450	4600		94,5
1φ14	—	В22,5	16	290	3000		58,2
1φ16				340	3500		62,4
1φ18				—	В27,5		19
1φ20	—	В30	21				72,4
1φ22				450	4600		84,7
1φ25							94,5

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IIIв	П1-1АIIIв	5000	510	6080	620
	П1-2АIIIв	6860	700	8230	840
	П1-3АIIIв	8630	880	10390	1060
	П1-4АIIIв	10690	1090	12840	1310
	П1-5АIIIв	14020	1430	16860	1720
	П1-6АIIIв	15880	1620	19120	1950
	П1-7АIIIв	19610	2000	23530	2400
	П1-1АIIIвЛ	5390	550	6570	670
	П1-2АIIIвЛ	7150	730	8630	880
	П1-3АIIIвЛ	8920	910	10780	1100
	П1-4АIIIвЛ	10980	1120	13230	1350
	П1-5АIIIвЛ	14310	1460	17260	1760
	П1-6АIIIвЛ	16280	1660	19610	2000
	П2-1АIIIв	5000	510	6080	620
	П2-1АIIIв-1				
	П2-1АIIIв-2				
	П2-1АIIIв-3				

Таблица 8

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арма-туре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ16	2φ16	B22,5	16	450	4600	1,54	115,5
1φ18	2φ18	B30	21				130,0
1φ20	2φ20						143,8
1φ22	2φ22						161,3
1φ25	2φ25						180,9
2φ20	4φ20						228,5
2φ22	4φ22	B40	28				252,5
1φ16	2φ16	B22,5	16				115,5
1φ18	2φ18	B30	21				130,0
1φ20	2φ20						143,8
1φ22	2φ22						161,3
1φ25	2φ25						180,9
2φ20	4φ20						228,5
1φ16	—	B22,5	16			0,76	56,4
						0,84	78,1
						0,83	78,9
						0,79	86,4

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IIIa	П2-2АIIIa	6860	700	8230	840
	П2-3АIIIa	8630	880	10390	1060
	П2-4АIIIa	10690	1090	12840	1310
	П2-5АIIIa	14020	1430	16860	1720
	П2-6АIIIa	15880	1620	19120	1950
	П2-7АIIIa	19610	2000	23530	2400
	П2-1АIIIaЛ	5390	550	6570	670
	П2-1АIIIaЛ-1				
	П2-1АIIIaЛ-2				
	П2-1АIIIaЛ-3				
	П2-2АIIIaЛ	7150	730	8630	880
	П2-3АIIIaЛ	8920	910	10780	1100
	П2-4АIIIaЛ	10980	1120	13230	1350
	П2-5АIIIaЛ	14310	1460	17260	1760
	П2-6АIIIaЛ	16280	1660	19610	2000
	П3-1АIIIa	4120	420	5000	510

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Переда-точная прочность бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в край-нем реб-ре	в сред-нем реб-ре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ18	—	B22,5	16	450	4600	0,76	63,2
1φ20	—	B30	21				70,1
1φ22	—						78,1
1φ25	—						87,9
2φ20		108,9					
2φ22		120,9					
1φ16	—	B22,5	16			56,4	
						0,84	78,1
						0,83	78,9
1φ18	—	B30	21			0,79	86,4
						0,76	63,2
							70,1
1φ22	—	B22,5	16				78,1
1φ25	—					87,9	
2φ20						108,9	
1φ14	—	B22,5	16			0,58	58,2

Класс напряга- емой арма- туры	Марка плиты	Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке			
		$\gamma_f = 1$		$\gamma_f > 1$	
		Па	кгс/м ²	Па	кгс/м ²
А-IIIa	ПЗ-2АIIIa	8740	800	8730	890
	ПЗ-3АIIIa	11080	1130	13340	1360
	ПЗ-4АIIIa	15400	1570	18530	1890
	ПЗ-5АIIIa	17650	1800	21180	2160
	ПЗ-6АIIIa	22750	2320	27360	2790
	ПЗ-1АIIIaЛ	4610	470	5590	570
	ПЗ-2АIIIaЛ	7550	770	9120	930
	ПЗ-3АIIIaЛ	11470	1170	13820	1410
	ПЗ-4АIIIaЛ	14800	1510	17850	1820
	ПЗ-5АIIIaЛ	16770	1710	20200	2060

Продолжение табл. 8

Напрягаемая арматура		Класс бетона по прочности на сжатие	Перепад прочности бетона, МПа	Предварительное напряжение в арматуре до обжатия бетона		Расход материалов	
в крайнем ребре	в среднем ребре			МПа	кгс/см ²	Бетон, м ³	Сталь, кг
1φ16	—	B27,5	19	450	4600	0,58	62,4
1φ18	—	B30	21				67,2
1φ20	—						72,4
1φ22							84,7
1φ25							94,5
1φ14	—	B22,5	16				58,2
1φ16		B27,5	19				62,4
1φ18	—	B30	21				67,2
1φ20	—						72,4
1φ22							84,7

Таблица 9

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	$C = 1,25$	$C = 1,6$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{факт}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{факт}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{факт}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{факт}}{f_{пред}}$
П1-1АIIIв	8110 (827)	11070 (1129)	5290 (540)	0,74	0,45	5290 (540)	0,73	0,44	5000 (510)	0,74	0,42			
П1-2АIIIв	10610 (1082)	14270 (1455)	7190 (733)	0,99	0,54	7120 (726)	0,97	0,52	6670 (680)	0,94	0,47			
П1-3АIIIв	13400 (1367)	17850 (1820)	9350 (953)	1,16	0,61	9150 (933)	1,12	0,57	8530 (870)	1,07	0,52			
П1-4АIIIв	16490 (1682)	21800 (2223)	12190 (1243)	1,46	0,74	11600 (1183)	1,38	0,68	10580 (1080)	1,30	0,60			
П1-5АIIIв	21640 (2207)	28390 (2895)	16450 (1677)	1,77	0,89	15780 (1609)	1,67	0,81	14020 (1430)	1,51	0,69			
П1-6АIIIв	24440 (2492)	31970 (3260)	18850 (1922)	2,04	0,96	17960 (1832)	1,92	0,97	15890 (1620)	1,98	0,55			
П1-7АIIIв	30030 (3062)	39130 (3990)	24140 (2462)	2,53	1,11	22770 (2322)	2,33	0,91	19620 (2000)	2,05	0,60			

Продолжение табл. 9

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14			28			100		
	$C = 1,25$	$C = 1,6$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П2-1АIIIa П2-1АIIIa-1 П2-1АIIIa-2 П2-1АIIIa-3	8110 (827)	11070 (1129)	5290 (540)	0,74	0,45	5290 (540)	0,73	0,44	5000 (510)	0,74	0,42
	10610 (1082)	14270 (1455)	7190 (733)	0,99	0,54	7120 (726)	0,97	0,52	6670 (680)	0,94	0,47
	13400 (1367)	17850 (1820)	9350 (953)	1,16	0,61	9150 (933)	1,12	0,57	8530 (870)	1,07	0,52
	16490 (1682)	21800 (2223)	12190 (1243)	1,46	0,74	11600 (1183)	1,38	0,68	10590 (1080)	1,30	0,60
П2-4АIIIa П2-5АIIIa	21640 (2207)	28390 (2895)	16450 (1677)	1,77	0,89	15780 (1609)	1,67	0,81	14020 (1430)	1,51	0,69
	24440 (2492)	31970 (3260)	18850 (1922)	2,04	0,96	17960 (1832)	1,92	0,97	15890 (1620)	1,98	0,55

Продолжение табл. 9

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{гр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14						28						100										
	при		$C = 1,25$		$C = 1,6$		$R_{гр}$		f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{гр}$		f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{гр}$		f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$P_{гр}$		f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$			
	плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности		плит, Па (кгс/м^2), оценки прочности						
П2-7АШв	30030 (3062)	39130 (3990)	51740 (5276)	32750 (3340)	24140 (2462)	2,53	1,11	22770 (2322)	2,33	0,91	19620 (2000)	2,05	0,60	П2-8АШв	39890 (4067)	51740 (5276)	32750 (3340)	3,27	1,52	32750 (3340)	3,37	1,47	30530 (3113)	3,09	1,22
	8730 (890)	11720 (1195)	5940 (606)	5940 (606)	5880 (600)	0,94	0,54	5490 (560)	0,91	0,51	П2-1АШвЛ П2-1АШвЛ-1 П2-1АШвЛ-2 П2-1АШвЛ-3	11080 (1130)	14730 (1502)		7870 (803)	7870 (803)	1,24	0,67	7740 (789)	1,20	0,65	7060 (720)	1,14	0,58	
П2-2АШвЛ	13880 (1415)	18300 (1867)	10090 (1029)	10090 (1029)	9820 (1001)	1,37	0,72	8920 (910)	1,28	0,65		П2-3АШвЛ	16820 (1715)	22080 (2251)	12800 (1305)	12800 (1305)	1,78	0,93	12280 (1252)	1,67	0,87	10890 (1110)	1,52	0,76	
П2-4АШвЛ																									

Продолжение табл. 9

Марка плиты		Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), при		14				28				100			
		$C = 1,25$		$C = 1,6$		$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{лит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{лит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{лит}}{f_{пред}}$	
		плит. Па (кгс/м^2), при													
П2-5АШвЛ		21970 (2240)	28670 (2923)	16980 (1732)	2,15	1,18	16390 (1671)	2,02	1,08	14320 (1460)	1,80	0,93			
П2-6АШвЛ		24900 (2540)	32430 (3307)	19400 (1979)	2,33	1,18	18840 (1921)	2,18	1,05	16280 (1660)	1,95	0,83			
П2-7АШвЛ		30500 (3110)	39580 (4036)	24450 (2493)	3,07	1,45	22920 (2337)	2,86	1,24	20010 (2040)	2,48	0,89			
П3-1АШв		14030 (1431)	18790 (1916)	981 (1000)	1,29	0,85	9700 (989)	1,28	0,83	8420 (859)	1,24	0,81			
П3-2АШв		19280 (1966)	25500 (2600)	14030 (1431)	1,68	1,03	13620 (1389)	1,63	0,99	12370 (1261)	1,53	0,91			
П3-3АШв		23060 (2351)	30330 (3093)	17020 (1736)	1,77	1,08	16510 (1684)	1,70	1,02	14890 (1518)	1,58	0,92			
П3-4АШв		28760 (2933)	37650 (3839)	21470 (2189)	1,90	1,13	20740 (2115)	1,80	1,05	18690 (1906)	1,66	0,93			

Продолжение табл. 9

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$ Па (кгс/м^2), контролируемые прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	при $C = 1,25$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$
ПЗ-5АШв	32920 (3357)	14520 (1481)	25180 (2568)	2,13	1,25			24150 (2463)	2,00	1,13		21470 (2189)	1,81	0,97
ПЗ-6АШв	39720 (4050)	51660 (5268)	31480 (3210)	2,55	1,13			29720 (3031)	2,35	1,13		25990 (2650)	2,10	0,86
ПЗ-1АШвЛ	14420 (1470)	19090 (1947)	10520 (1073)	1,52	1,01			10330 (1053)	1,49	0,99		8770 (894)	1,39	0,92
ПЗ-2АШвЛ	18340 (1870)	24110 (2459)	13620 (1389)	1,63	1,06			13210 (1347)	1,57	1,02		11850 (1208)	1,46	0,93
ПЗ-3АШвЛ	23020 (2347)	30110 (3070)	17440 (1778)	1,85	1,15			16820 (1715)	1,76	1,08		14960 (1526)	1,60	0,96
ПЗ-4АШвЛ	28760 (2933)	37650 (3839)	21470 (2189)	1,90	1,13			20740 (2115)	1,80	1,05		18690 (1906)	1,66	0,93
ПЗ-5АШвЛ	30750 (3136)	40010 (4080)	23840 (2431)	2,14	1,27			22810 (2326)	2,01	1,16		20120 (2052)	1,79	0,97
ПЗ-6АШвЛ	36760 (3748)	40700 (4864)	29310 (2989)	2,72	1,47			27760 (2831)	2,52	1,28		24120 (2460)	2,19	0,97

Таблица 10

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытаний, сут.									
	14					28				
	$C = 1,25$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П1-1АШв	8110 (827)	11070 (1129)	5350 (546)	0,48	0,25	5290 (540)	0,45	0,21	5000 (510)	0,16
П1-2АШв	10900 (1112)	14650 (1494)	7380 (753)	0,57	0,28	7250 (739)	0,54	0,24	6860 (700)	0,19
П1-3АШв	13550 (1382)	18030 (1839)	9530 (972)	0,74	0,34	9490 (968)	0,70	0,27	8630 (880)	0,19
П1-4АШв	16640 (1697)	21980 (2242)	12200 (1243)	0,98	0,37	11800 (1203)	0,9	0,29	10690 (1090)	0,18
П1-5АШв	21640 (2207)	28390 (2895)	16440 (1676)	1,55	0,53	15720 (1603)	1,38	0,38	14020 (1430)	0,17
П1-6АШв	24440 (2492)	31970 (3260)	18700 (1907)	1,91	0,73	18070 (1843)	1,77	0,56	15890 (1620)	0,31

Продолжение табл. 10

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут		14				28				100			
	$C = 1,25$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П1-7АПш	30030 (3062)	39130 (3990)	23340 (2380)	2,25	0,87	22160 (2260)	2,08	0,68	19600 (2000)	1,85	0,40			
П1-1АПшЛ	8730 (890)	11720 (1195)	5970 (609)	0,68	0,35	5840 (596)	0,64	0,32	5490 (560)	0,60	0,25			
П1-2АПшЛ	11230 (1145)	14920 (1521)	6850 (699)	0,81	0,40	7700 (785)	0,77	0,37	7160 (730)	0,72	0,30			
П1-3АПшЛ	13880 (1415)	18300 (1867)	9900 (1010)	1,00	0,48	9640 (983)	0,96	0,41	8920 (910)	0,88	0,31			
П1-4АПшЛ	16960 (1730)	22260 (2270)	12550 (1280)	1,29	0,53	12160 (1240)	1,20	0,46	10980 (1120)	1,08	0,34			
П1-5АПшЛ	21970 (2240)	28670 (2923)	16970 (1730)	1,92	0,70	16180 (1650)	1,63	0,57	14320 (1460)	1,3	0,33			

Продолжение табл. 10

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $P_{пр}$, Па (кгс/м^2), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.		14				28				100			
	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па (кгс/м^2), при		$C = 1,25$	$C = 1,6$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$
П1-6АНЛ	25060 (2555)	32620 (3326)			19380 (1976)	2,44	1,00	18600 (1897)	2,28	0,83	16380 (1670)	2,01	0,55	
П2-1АНЛ														
П2-1АНЛ-1	8110 (827)	11070 (1129)			5350 (546)	0,48	0,25	5290 (540)	0,45	0,21	5000 (510)	0,43	0,16	
П2-1АНЛ-2														
П2-1АНЛ-3														
П2-2АНЛ	10900 (1112)	14650 (1494)			7380 (753)	0,57	0,28	7250 (739)	0,54	0,24	6860 (700)	0,50	0,19	
П2-3АНЛ	13550 (1382)	18030 (1839)			9530 (972)	0,74	0,34	9490 (968)	0,70	0,27	8630 (880)	0,64	0,19	

Продолжение табл. 10

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки $R_{пр}$, Па (кгс/м ²), контрольные прогибы f_k , см, относительные прогибы для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания, сут.			14						28			100		
	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па(кгс/м ²), $C_{пр}$			$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
	$C = 1,25$	$C = 1,6$	при												
П2-4АШв	16640 (1697)	21980 (2242)		12200 (1243)	0,98	0,37	11800 (1203)	0,9	0,29	10690 (1090)	0,81	0,18			
П2-5АШв	21640 (2207)	28390 (2895)		16440 (1676)	1,55	0,53	15720 (1603)	1,38	0,38	14020 (1430)	1,34	0,17			
П2-6АШв	24440 (2492)	31970 (3260)		18700 (1907)	1,91	0,73	18070 (1843)	1,77	0,56	15890 (1620)	1,59	0,31			
П2-7АШв	30030 (3062)	39130 (3990)		23340 (2380)	2,25	0,87	22160 (2260)	2,08	0,68	19600 (2000)	1,85	0,40			
П2-1АШвЛ	8730 (890)	11720 (1195)		5970 (609)	0,68	0,35	5840 (596)	0,64	0,32	5490 (560)	0,60	0,25			
П2-1АШвЛ-1	8730	11720		5970	0,68	0,35	5840	0,64	0,32	5490	0,60	0,25			
П2-1АШвЛ-2	(890)	(1195)		(609)			(596)			(560)					
П2-1АШвЛ-3															

Продолжение табл. 10

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плиты, Па(кгс/м ²), при		14				28				100			
	$C = 1,25$	$C = 1,6$	$R_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	$P_{пр}$	f_k	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$
П2-2АШЛ	11230 (1145)	14920 (1521)	6850 (699)	0,81	0,40	7700 (785)	0,77	0,37	7160 (730)	0,72	0,30			
П2-3АШЛ	13880 (1415)	18300 (1867)	9900 (1010)	1,00	0,48	9640 (983)	0,96	0,41	8920 (910)	0,88	0,31			
П2-4АШЛ	17960 (1730)	22260 (2270)	12550 (1280)	1,29	0,58	12160 (1240)	1,20	0,46	10980 (1120)	1,08	0,34			
П2-5АШЛ	21970 (2240)	28670 (2923)	16970 (1730)	1,92	0,70	16180 (1650)	1,63	0,57	14320 (1460)	1,30	0,33			
П2-6АШЛ	25060 (2555)	32620 (3326)	19380 (1976)	2,44	1,00	18600 (1897)	2,28	0,83	16380 (1670)	2,01	0,55			
П3-1АШЛ	12110 (1235)	16030 (1635)	8460 (863)	0,62	0,47	8260 (842)	0,67	0,44	7580 (773)	0,64	0,40			

Продолжение табл. 10

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па(кгс/м²), при		14					28					100				
	C = 1,25	C = 1,6	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{длит}}{f_{пред}}$			
ПЗ-2АШп	16920 (1725)	22480 (2292)	12070 (1231)	0,98	0,62	11770 (1200)	0,94	0,57	10790 (1100)	0,89	0,51						
ПЗ-3АШп	22830 (2328)	30050 (3064)	16610 (1694)	1,32	0,79	16100 (1642)	1,25	0,73	14740 (1503)	1,18	0,65						
ПЗ-4АШп	27950 (2850)	36600 (3732)	20950 (2136)	1,65	0,97	20120 (2052)	1,55	0,88	18140 (1850)	1,43	0,77						
ПЗ-5АШп	31990 (3262)	41780 (4260)	24460 (2494)	1,88	1,05	23430 (2389)	1,75	0,93	20840 (2125)	1,58	0,75						
ПЗ-6АШп	38570 (3932)	50200 (5119)	30550 (3115)	2,44	1,26	28900 (2947)	2,25	1,07	25230 (2573)	1,98	0,79						
ПЗ-1АШпЛ	12440 (1269)	16570 (1690)	8980 (916)	0,88	0,59	8780 (895)	0,84	0,56	7970 (807)	0,78	0,5						

Продолжение табл. 10

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки для оценки прочности плит, Па(кгс/м ²), при		14				28				100			
	C = 1,25	C = 1,6	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$	P _{пр}	f _к	$\frac{f_{плит}}{f_{пред}}$
ПЗ-2АШЛ	16800 (1713)	22150 (2259)	12390 (1263)	1,18	0,75	11970 (1221)	1,12	0,71	10830 (1104)	1,03	0,63			
ПЗ-3АШЛ	22720 (2317)	29730 (3032)	16930 (1726)	1,59	0,99	16410 (1673)	1,52	0,93	14770 (1506)	1,39	0,83			
ПЗ-4АШЛ	27670 (2822)	36700 (3678)	21050 (2147)	1,97	1,20	20230 (2063)	1,86	1,12	18070 (1843)	1,68	0,98			
ПЗ-5АШЛ	30680 (3128)	39910 (4070)	23840 (2431)	2,13	1,26	22700 (2315)	2,00	1,16	20070 (2047)	1,78	0,97			

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.А. Музыка (руководитель темы); Э.Н. Кодыш, канд. техн. наук; И.Б. Баранова; В.И. Пименова; Г.И. Бердичевский, д-р техн. наук; А.Е. Кузьмичев, канд. техн. наук; В.И. Данишиков; В.П. Костунов, канд. техн. наук; В.И. Чернобаев, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 11.05.87 № 91
3. ВЗАМЕН ГОСТ 21506–76 (в части плит высотой 300 мм)
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 5781–82	1.3.10
ГОСТ 6727–80	1.3.10
ГОСТ 8829–85	3.1
ГОСТ 10060–86	3.3
ГОСТ 10180–78	3.2
ГОСТ 10181.0–81	3.5
ГОСТ 10181.3–81	3.5
ГОСТ 10884–81	1.3.10
ГОСТ 10922–75	3.7
ГОСТ 12730.0–78	3.4; 3.6
ГОСТ 12730.1–78	3.6
ГОСТ 12730.5–84	3.4
ГОСТ 13015–75	3.9
ГОСТ 13015.0–83	1.3.2; 1.3.5; 1.3.16
ГОСТ 13015.1–81	2.1
ГОСТ 13015.2–81	1.4.1
ГОСТ 13015.3–81	2.4
ГОСТ 13015.4–84	4.1
ГОСТ 17624–78	3.2
ГОСТ 17625–83	3.10
ГОСТ 18105–86	3.2
ГОСТ 22362–77	3.8
ГОСТ 22690.0–77	3.2
ГОСТ 22690.1–77	3.2
ГОСТ 22690.2–77	3.2
ГОСТ 22690.3–77	3.2
ГОСТ 22690.4–77	3.2
ГОСТ 22904–78	3.10
ГОСТ 23009–78	1.3.3
ГОСТ 23858–79	3.7

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 25820-83	1.3.3; 1.3.6
ГОСТ 26633-85	1.3.3
СНиП 2.01.01-82	Вводная часть
СНиП 2.03.01-84	Вводная часть
СНиП 2.03.04-84	Вводная часть
СНиП 2.03.11-85	1.3.6

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *В.Н. Малькова*
Корректор *Е.И. Батеева*

Сдано в наб. 16.07.87 Подп. к печ. 02.10.87 5,5 усл.п.л. 5,63 усл. кр.-отт. 4,27 уч.-издл.
Тираж 18000 экз. Цена 20 коп.

Ордена „Знак Почета“ Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрессинский пер., 3

Набрано в Издательстве стандартов на НПУ

Типография „Московский печатник“, Москва, Лялин пер., 6. Зак. 6660